



## Station d'épuration de BEUZEVILLE (27)





Maître d'ouvrage : Mairie de Beuzeville

Maître d'œuvre : Sogeti Ingénierie

Capacité : 3 800 EH

Montant total des travaux : 1 028 500 € HT

Mise en service : 2005

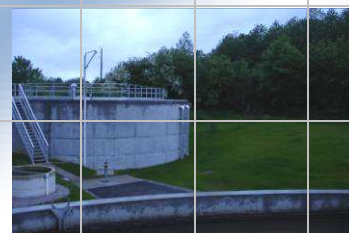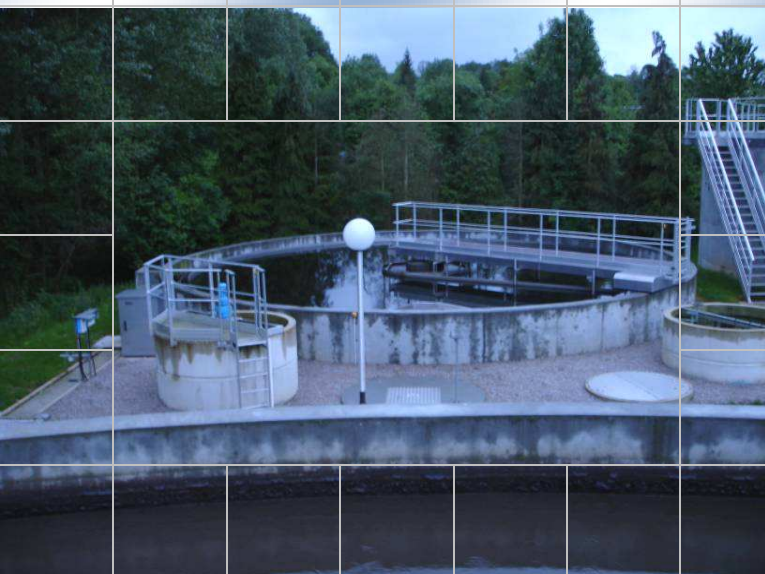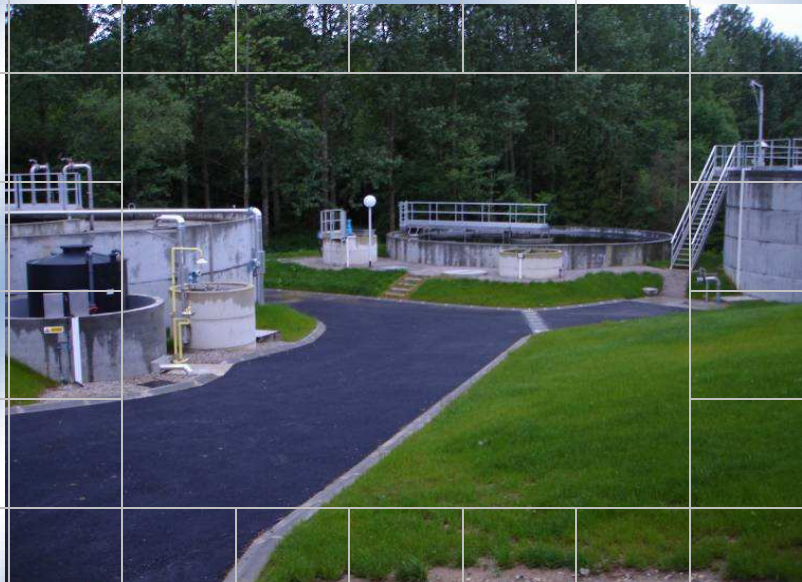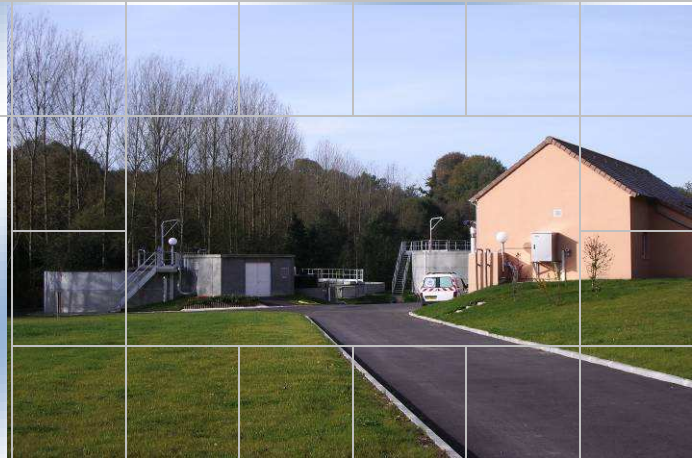

### *Données techniques*

#### **Débits traités**

50 m<sup>3</sup>/h

571 m<sup>3</sup>/j

#### **Charges traitées**

DCO : 448 kg/j

DBO : 202 kg/j

MES : 301 kg/j

NGL : 53 kg/j

PT : 14 kg/j

#### **Normes de rejet**

DCO : 90 mg/l

DBO : 25 mg/l

MES : 20 mg/l

NGL : 15 mg/l

PT : 2 mg/l