



Station d'épuration de CAILLY (76)


Maître d'ouvrage : SIA de Saint André sur Cailly

Maître d'œuvre : DDAF de Seine Maritime

Capacité : 1 500 EH

Montant total des travaux : 583 620 € HT

Mise en service : 2004

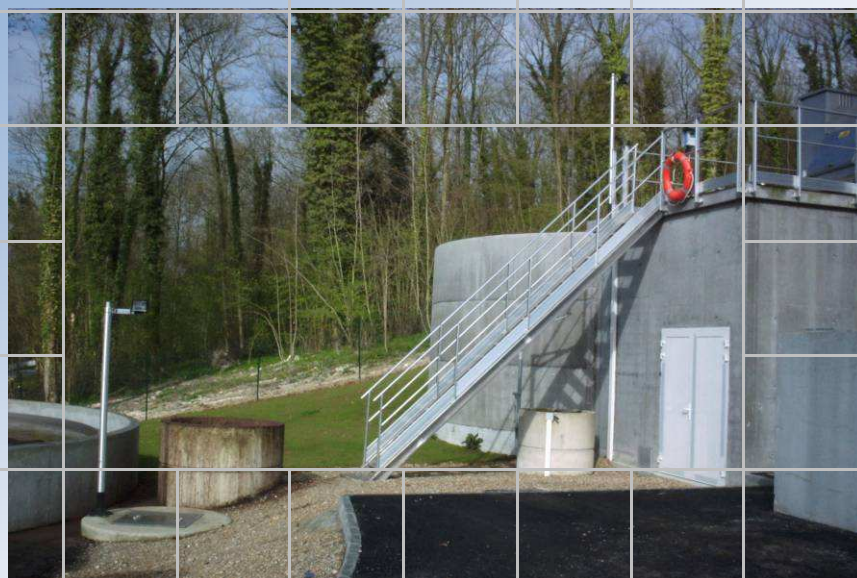

Données techniques

Débits traités

30 m³/h

240 m³/j

Charges traitées

DCO : 165 kg/j

DBO : 90 kg/j

MES : 135 kg/j

NGL : 23 kg/j

PT : 6 kg/j

Normes de rejet

DCO : 50 mg/l

DBO : 15 mg/l

MES : 30 mg/l

NGL : 10 mg/l

PT : 2 mg/l