



Station d'épuration de RADINGHEM EN WEPES (59)


Maître d'ouvrage : SIAN

Maître d'œuvre : SIAN

Capacité : 1 900 EH

Montant total des travaux : 657 030 € HT

Mise en service : 2008

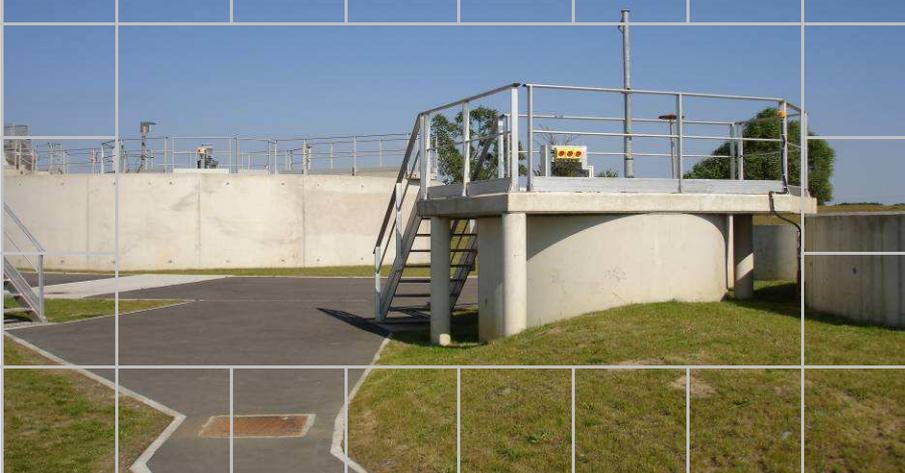

Données techniques

Débits traités

35 m³/h

285 m³/j

Charges traitées

DCO : 228 kg/j

DBO : 103 kg/j

MES : 171 kg/j

NGL : 23 kg/j

PT : - kg/j

Normes de rejet

DCO : 100 mg/l

DBO : 25 mg/l

MES : 35 mg/l

NGL : 15 mg/l

PT : - mg/l