

WANGNER
Assainissement

Station d'épuration de Trélon (59)

Maître d'ouvrage : SIAN







Maître d'œuvre : SIAN

Capacité : 6000 EH

Montant total des travaux : 1 128 000 Euros HT

Mise en service : 2008

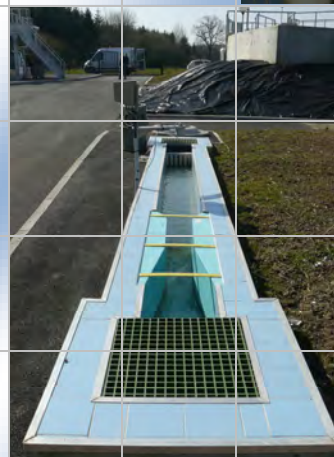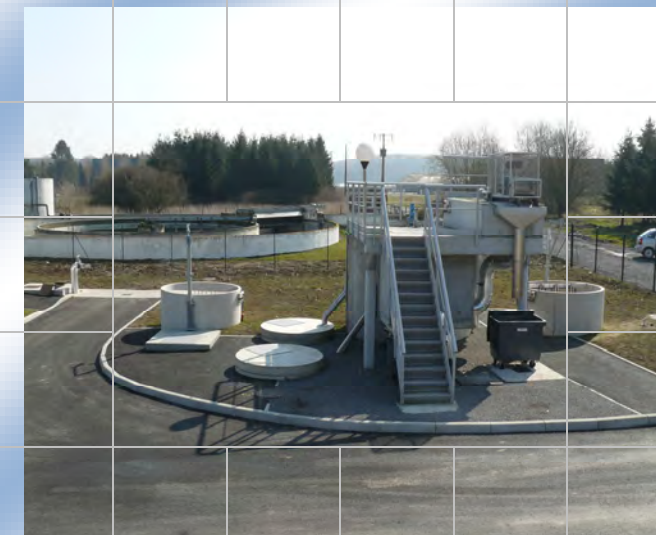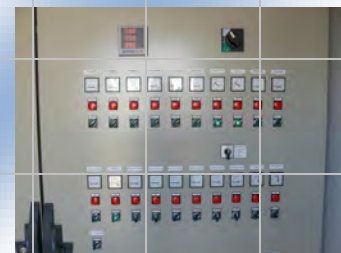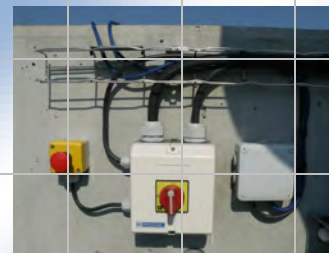

Données techniques

Débits traités

113 m³/h

900 m³/j

Charges traitées

DCO : 720 kg/j

DBO : 324 kg/j

MES : 540 kg/j

NGL : 72 kg/j

PT : - kg/j

Normes de rejet

DCO : 90 mg/l

DBO : 25 mg/l

MES : 35 mg/l

NGL : 15 mg/l

PT : - mg/l