



## Station d'épuration du Parc de Val Joly – Commune de Willies(59)


**Maître d'ouvrage :** Syndicat Mixte du Parc  
Départemental du ValJoly

**Maître d'œuvre :** SIAN

**Capacité :** 5 000 EH

**Montant total des travaux :** 946 354 € HT

**Mise en service :** 2005

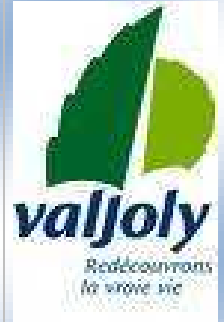

### *Données techniques*

#### **Débits traités**

94 m<sup>3</sup>/h

750 m<sup>3</sup>/j

#### **Charges traitées**

DCO : kg/j

DBO : 300 kg/j

MES : 450 kg/j

NGL : 60 kg/j

PT : kg/j

#### **Normes de rejet**

DCO : 90 mg/l

DBO : 25 mg/l

MES : 35 mg/l

NGL : 15 mg/l

PT : mg/l