

WANGNER
Assainissement

Station d'épuration de Camphin en Pévèle (59)

Maître d'ouvrage : SIAN






Maître d'œuvre : SIAN

Capacité : 1950 EH

Montant total des travaux : 663 000 Euros HT

Mise en service : 2008

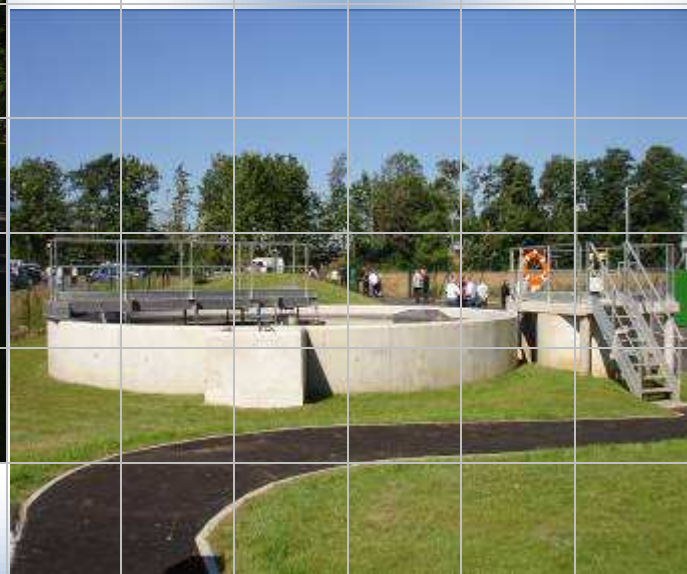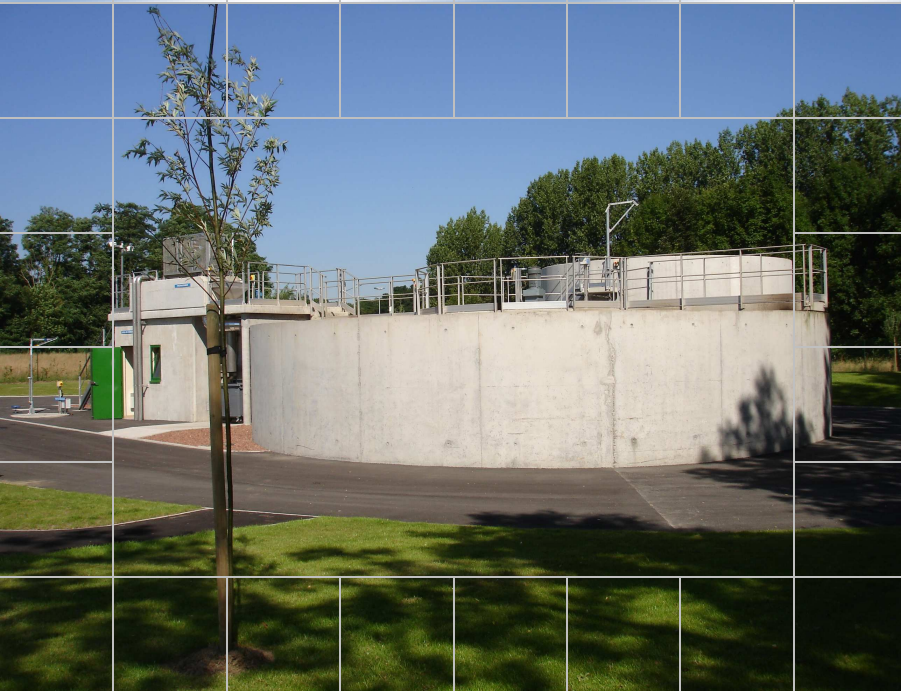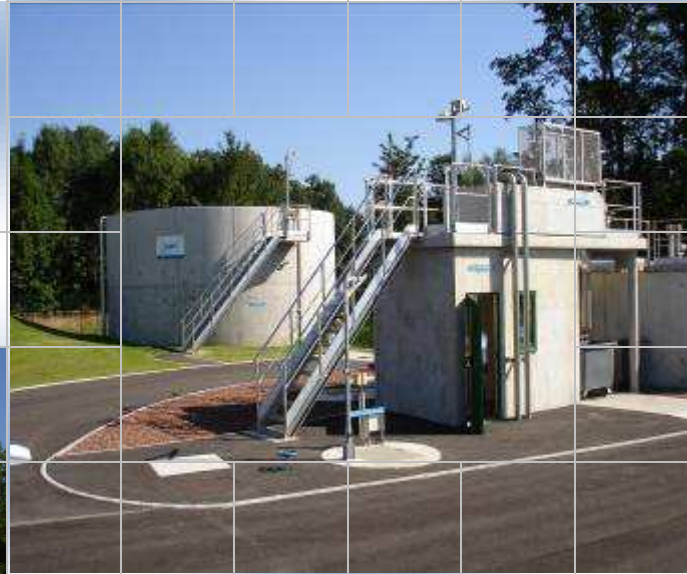

Données techniques

Débits traités

36 m³/h

292m³/j

Charges traitées

DCO : 234 kg/j

DBO : 105 kg/j

MES : 176 kg/j

NGL : 23 kg/j

PT : - kg/j

Normes de rejet

DCO : 80 mg/l

DBO : 20 mg/l

MES : 35 mg/l

NGL : 10 mg/l

PT : - mg/l